



2015000586E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2018B01A00158

委托单位:

I-BADAK CO.,LTD

Entrusted by

样品名称:

RUBBER FLOORING/橡胶地板

Sample Name


检验类别:

委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2018B01A00158



国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)



检验报告

(Test Report)

2015000586E

中心编号: WT2018B01A00158

第 1 页 共 2 页

样品名称	RUBBER FLOORING/橡胶地板	检验类别	委托检验
委托单位	I-BADAK CO.,LTD	商 标	GREENFLOR
生产单位	I-BADAK CO.,LTD	样品状态	满足检验要求
来样日期	2018 年 01 月 09 日	样品数量	宽 1.2m×长 1.5m
生产日期 /批号	2017 年 12 月 21 日 /20171221	型号规格	ROLL TYPE/ 厚度 2mm
检验依据	HG/T 3747.1-2011 《橡塑铺地材料 第 1 部分: 橡胶地板》		
检验项目	全部有害物质 (可溶性铅、可溶性镉、挥发物)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品所检全部有害物质项目的检验结果符合标准 HG/T 3747.1-2011 中表 3 (有害物质) 的技术要求, 送检样品有害物质含量合格。检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2018 年 01 月 24 日 (检验专用章)</p>		
附注:	(委托方提供) 样品编号: 201712。		

批 准:

韩蔚

审 核:

徐科

编 制:

王力

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2018B01A00158

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 表 3	检验结果	单项结论	
1	有害物 质	可溶性铅/ (mg/m ²)	≤20	未检出*	符合
		可溶性镉/ (mg/m ²)	≤20	未检出*	符合
		挥发物/ (g/m ²)	≤50	6.2	符合

(以下空白)



备注: 未检出*: 可溶性(铅、镉) < 0.1mg/m²。

————— 本报告结束 —————

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。
This test report is invalid without the seal.
- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。
This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 3、本报告涂改、部分复印无效。
This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。
The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹；数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。
This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里 1 号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn



180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2018B03A00062



委托单位:

I-BADAK CO.,LTD

Entrusted by

样品名称:

RUBBER FLOORING/橡胶地板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type



国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2018B03A00062





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

180002280586

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2018B03A00062

第 1 页 共 2 页

样品名称	RUBBER FLOORING/橡胶地板	检验类别	委托检验
委托单位	I-BADAK CO.,LTD	商 标	GREENFLOR
生产单位	I-BADAK CO.,LTD	样品状态	样品完好
来样日期	2018 年 01 月 09 日	样品数量	宽 1.2m × 长 1.5m
生产日期/批号	2017 年 12 月 21 日/20171221	型号规格	ROLL TYPE/ 厚度 2mm
检验依据	HG/T 3747.1-2011、GB/T 534.1-2008、GB/T 529-2008、GB 8624-2012、GB/T 9867-2008		
检验项目	硬度,撕裂强度,尺寸稳定性,抗弯曲性能,残余凹陷度,耐烟头灼烧,耐人造光色牢度,耐磨性能,		
检验结论	<p>经检验,送检样品第 1~7 项检验结果符合 HG/T 3747.1-2011 中厚度小于 3.0mm 卷材地板的技术指标要求; 耐磨性能检验结果见第 2 页。</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2018 年 01 月 30 日 (检验专用章)</p>		
附注: (委托方提供) 样品编号: 201712。			

批 准:

李超

审 核:

王二

编 制:

张静

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2018B03A00062**

共2页 第2页

序号	检验项目	计量单位	标准要求 (卷材厚度 <3.0mm)	实测值	单项结论	
1	硬度 (绍尔A)	度	≥75	92	符合	
2	撕裂强度	纵向	kN/m	≥20	中位数: 31 最大值: 32 最小值: 29	符合
		横向	kN/m	≥20	中位数: 32 最大值: 34 最小值: 30	符合
3	尺寸 稳定性	纵向	%	±0.4	-0.18	符合
		横向	%	±0.4	-0.16	符合
4	抗弯曲性能 (φ20mm)	/	无裂纹	无裂纹	符合	
5	残余凹陷度	mm	≤0.20	0.03	符合	
6	耐烟头灼烧	级	≥3	3	符合	
7	耐人造光色牢度	级	≥3	3~4	符合	
8	耐磨性能 (相对体积磨耗量)	mm ³	≤250	192 (5N荷载)	/	
备注	(此处空白)					

=====本报告结束=====

说 明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679 Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.etc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@etc.ac.cn





180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2018B03A00064



委托单位:

I-BADAK CO.,LTD

Entrusted by

样品名称:

RUBBER FLOORING/橡胶地板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type



国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2018B03A00064





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

180002280586

检验报告

(Test Report)

中心编号: WT2018B03A00064

第 1 页 共 2 页

样品名称	RUBBER FLOORING/橡胶地板	检验类别	委托检验
委托单位	I-BADAK CO.,LTD	商 标	GREENFLOR
生产单位	I-BADAK CO.,LTD	样品状态	样品完好
来样日期	2018 年 01 月 09 日	样品数量	宽 1.2m×长 4m
生产日期 /批号	2017 年 12 月 21 日/20171221	型号规格	ROLL TYPE/ 厚度 2mm
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检验项目	燃烧性能 B ₁ (B-s1, t0) 级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品燃烧性能检验结果符合 GB 8624-2012 中铺地材料 B₁ (B-s1, t0) 级难燃材料 (制品) 的技术要求。检验结果见第 2 页。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2018 年 02 月 04 日 (检验专用章)</p>		
附注:	(委托方提供) 样品编号: 201712。		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)


中心编号: WT2018B03A00064

共2页 第2页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	实测值	单项结论	
1	燃烧性能 B ₁ (B-s1, t0) 级	20s内焰尖高度 (Fs)	mm	≤150	<150	符合
		产烟量 (s1)	%×min	≤750	150	符合
		产烟毒性 (t0)	/	达到ZA ₁ 级	ZA ₁ 级	符合
		临界热辐射通量 (CHF)	kW/m ²	≥8.0	8.9	符合

样品说明: 橡胶地板, 厚度为2.0mm (委托方提供)。

送检样品照片

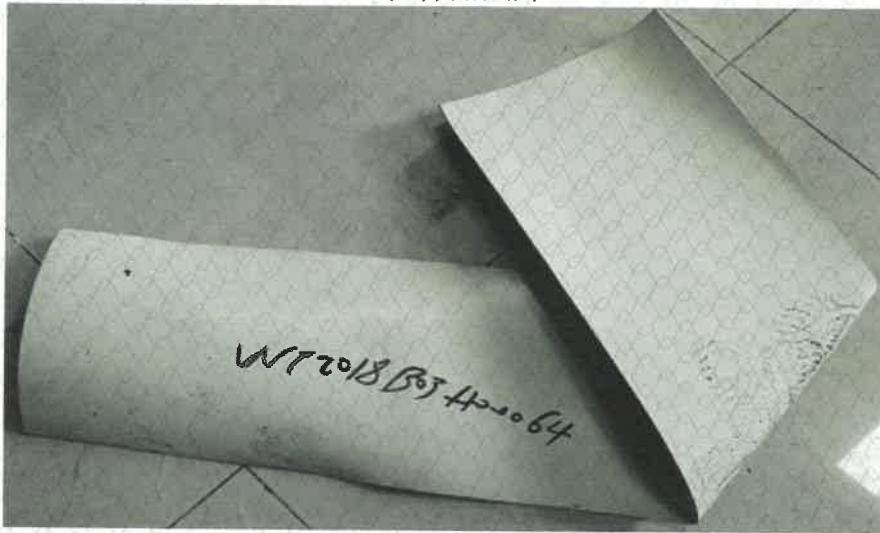

燃烧试样安装说明 (GB/T 11785-2005):

- 1、试样采用专用胶粘剂粘结在基板上(8mm厚水泥板), 粘结后的试样与背板采用机械方式(金属螺栓、夹具)固定于试样架上。
- 2、试样背板为厚12mm、密度1220kg/m³的硅酸钙板, 尺寸为1050mm×250mm。
- 3、送检样品受火面为上表面。

备注

本试验的结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

=====本报告结束=====

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn





180002280586



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(№): WT2018B03A00063



委托单位:

I-BADAK CO.,LTD

Entrusted by

样品名称:

RUBBER FLOORING/橡胶地板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type



国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2018B03A00063





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

180002280586

中心编号: WT2018B03A00063

第 1 页 共 2 页

样品名称	RUBBER FLOORING/橡胶地板	检验类别	委托检验
委托单位	I-BADAK CO.,LTD.	商 标	GREENFLOR
生产单位	I-BADAK CO.,LTD	样品状态	样品完好
来样日期	2018年01月09日	样品数量	宽1.2m ×长1m
生产日期/批号	2017年12月21日/20171221	型号规格	ROLL TYPE/厚度2mm
检验依据	HG/T 3747.1-2011 《橡塑 铺地材料 第一部分 橡胶地板》		
检验项目	表面耐污性能		
检验结论	*检验结果见第2页。*		
签发日期: 2018年01月29日  (检验专用章)			
附注: (委托方提供) 样品编号: 201712。			

批 准:

李超

审 核:

杨

编 制:

张

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2018B03A00063**

共2页 第2页

序号	检验项目	计量单位	标准要求	实测值	单项结论
1	5%醋酸 1h 温水	级	/	0	/
	无水乙醇 1h 温水	级	/	0	/
	乙酸乙酯 1h 温水	级	/	0	/
	6%氢氧化钠 1h 温水	级	/	0	/
	15%硫酸 1h 温水	级	/	0	/
	17%盐酸 1h 温水	级	/	0	/
	3%硫酸 1h 温水	级	/	0	/
	10%硫酸 1h 温水	级	/	0	/
	丙酮 1h 温 水	级	/	0	/
	碘酒 1h 工 业酒精	级	/	1	/
	紫药水 1h 工业酒精	级	/	1	/
	墨水(黑色) 1h 温水	级	/	0	/
备注	耐污染性检验结果: 0级 标准规定照明下, 污渍完全消失; 1级 用水清洗, 污渍完全消失; 2级 中性洗洁剂清洗, 污渍完全消失; 3级 去污粉清洗, 污渍完全消失; 4级 仍存在污渍。				

=====**本 报 告 结 束**=====

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679

Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.etc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@etc.ac.cn

